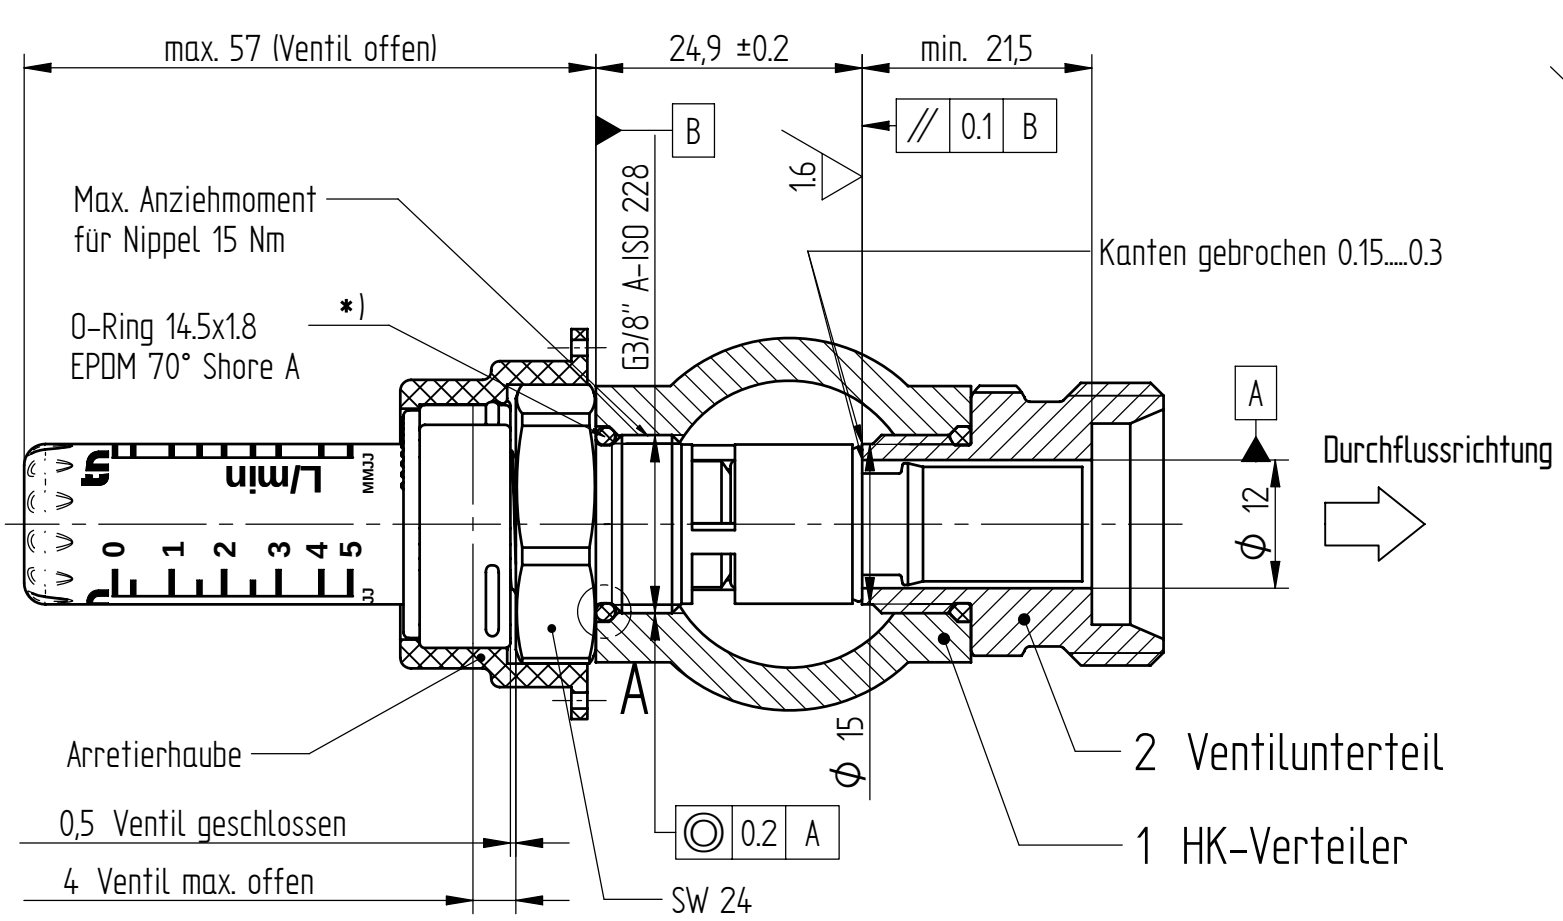

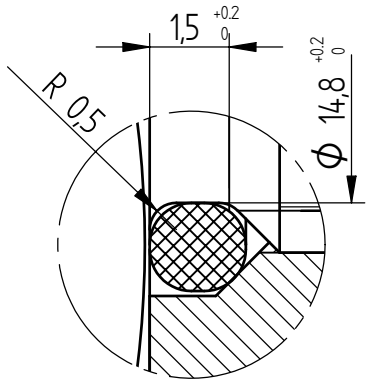

Detail A
10:1

Der Unterzeichner (Kunde) bestätigt den Empfang der vorliegenden Zeichnung. Er ist hiermit über die erforderlichen Masse für eine einwandfreie Funktion des Topmeters in Kenntnis gesetzt. Er ist besorgt für die Einhaltung aller funktionsrelevanten Masse am Verteiler und Ventilunterteil.
*) Die Verantwortung für die Dichtstelle zwischen Verteiler und Topmeter liegt beim Kunden und ist als lösbare Verbindung auszuführen. Kleb- und Dichtstoffe werden aus Gründen der Austauschbarkeit als ungeeignet betrachtet.

Firma:

Datum:

Name: Visum:

Dichtheitsprüfung, max. zulässige Werte	
Prüfdruck (Luft / Wasser)	10 bar
Raum- / Mediumtemperatur	5 bis 35°C

Artikel - Nr.	Benennung	Zeichnungs-Nr.

Index		Datum	Visum
l			
k			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a	2500	10.08.07	sc
	2460	30.03.07	RV

Toleranzen ISO 2768: f m c

Massstab: 2:1

Material:

Volumen / Gewicht: | Techn. Lieferbed.:

Ersatz für: | Ersetzt durch:

Oberflächen / Surfaces DIN-ISO 1302

	Datum	Visum
Gez.	29.03.07	V. Rosamilia
Gepr.	10.08.07	F. Stahli
Gen.	10.08.07	D. Guntern

Heizkreisverteiler mit AO 23 Abgleichoberteil

Anschlussmasse
Vorlauf-Topmeter 3/8"

OSTACO AG
CH-8902 Urdorf

A3 | 3-5539 deutsch | a | Blatt-Nr. 1 | Anz. Blatt 1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Nous nous reservons tout les droits sur ce document. We reserve all rights in connection with this document.