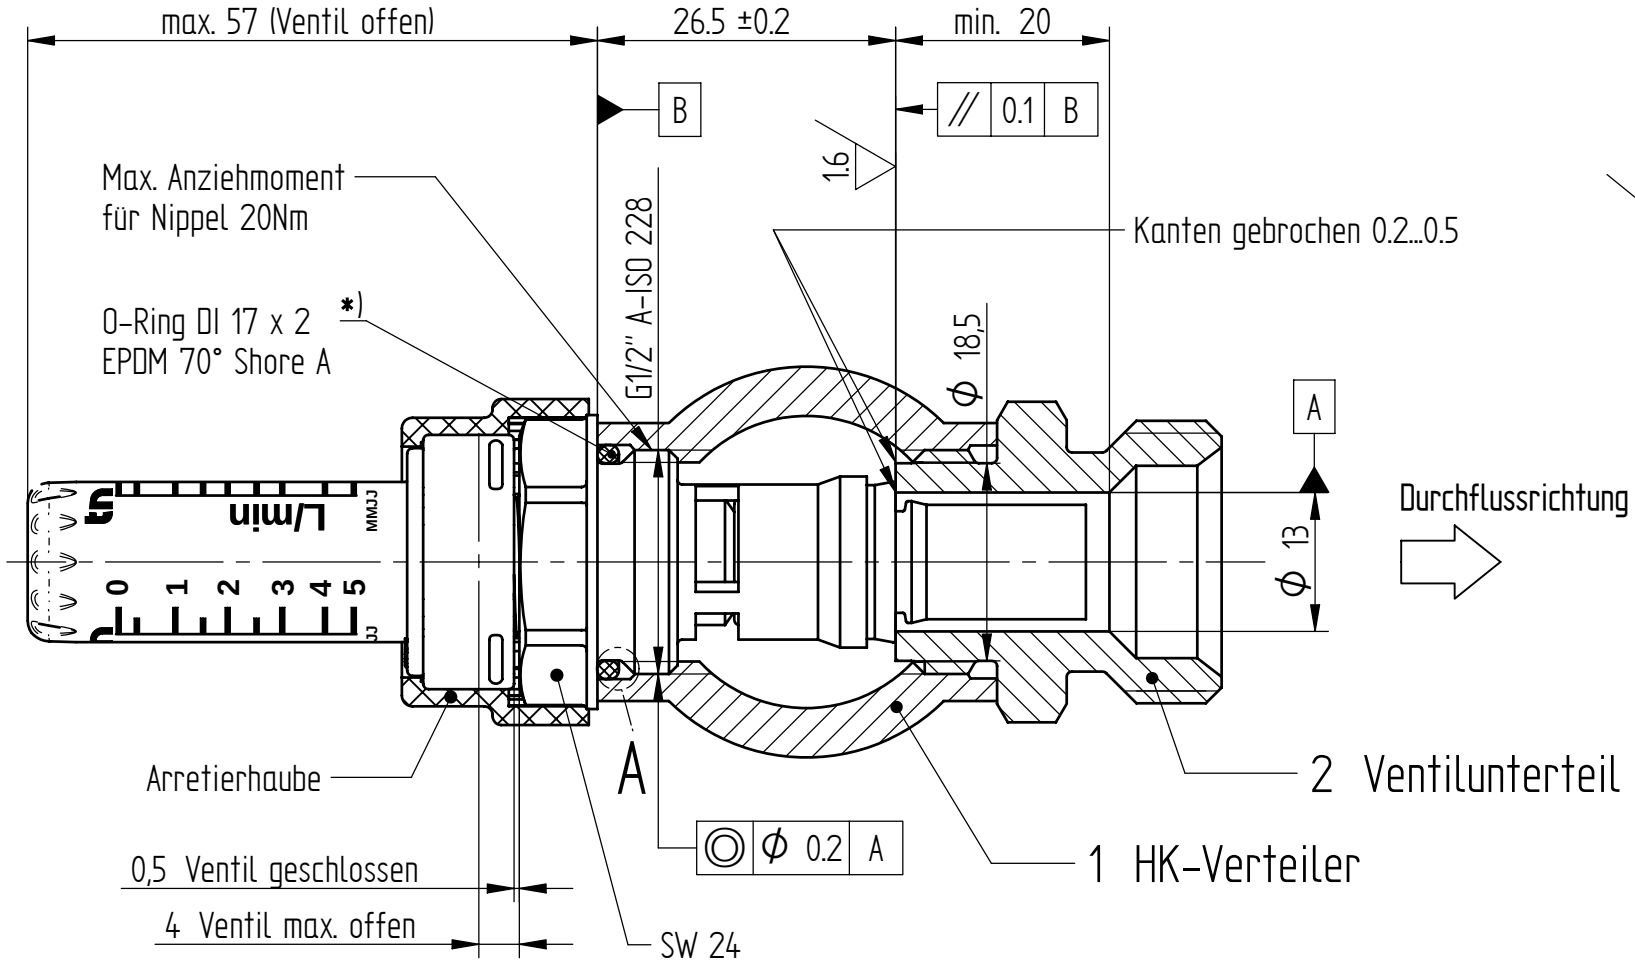

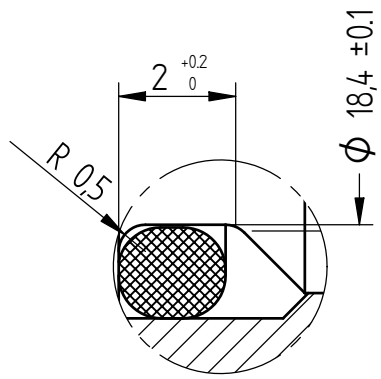

Detail A
10:1

Der Unterzeichner (Kunde) bestätigt den Empfang der vorliegenden Zeichnung. Er ist hiermit über die erforderlichen Masse für eine einwandfreie Funktion des Topmeters in Kenntnis gesetzt. Er ist besorgt für die Einhaltung aller funktionsrelevanten Masse am Verteiler und Ventilunterteil.
*) Die Verantwortung für die Dichtstelle zwischen Verteiler und Topmeter liegt beim Kunden und ist als lösbare Verbindung auszuführen. Kleb- und Dichtstoffe werden aus Gründen der Austauschbarkeit als ungeeignet betrachtet.

Firma:

Datum:

Name: Visum:

Dichtheitsprüfung, max. zulässige Werte	
Prüfdruck (Luft / Wasser)	10 bar
Raum- / Mediumtemperatur	5 bis 35°C

Index	EM	Datum	Visum
l			
k			
i			
h			
g			
f			
e	2500	10.08.07	sc
d	2448	13.02.07	RV
c	2414	18.10.06	sc
b	2183	09.11.04	sc
a	2113	23.07.03	RV
	2013	22.11.02	RV

Artikel - Nr. | Benennung | Zeichnungs-Nr.

Toleranzen ISO 2768: f m c

Massstab: 2:1

Oberflächen / Surfaces DIN-ISO 1302

	Datum	Visum
Gez.	15.11.02	RV
Gepr.	10.08.07	F. Stähli
Gen.	10.08.07	D. Guntern

Material:
Volumen / Gewicht: | Techn. Lieferbed.:
Ersatz für: | Ersetzt durch:

Heizkreisverteiler mit A023 Abgleichoberteil

Anschlussmass Vorlauf-Topmeter 1/2"

OSTACO AG
CH-8902 Urdorf

A3 | 3-5332 deutsch | e | Blatt-Nr. 1 | Anz. Blatt 1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Nous nous reservons tout les droits sur ce document. We reserve all rights in connection with this document.