

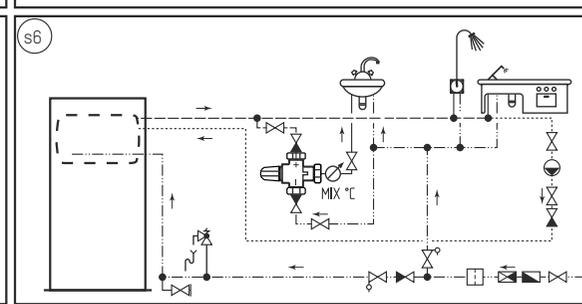
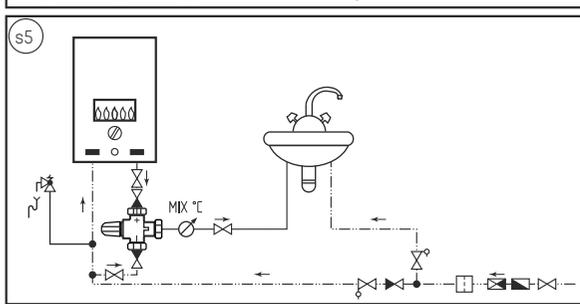
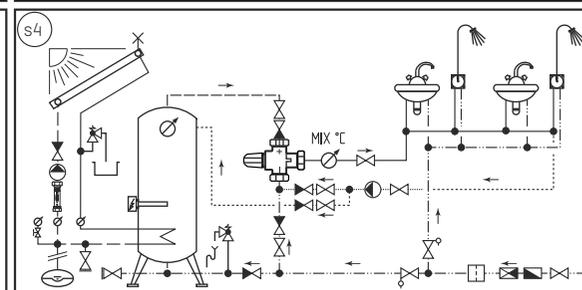
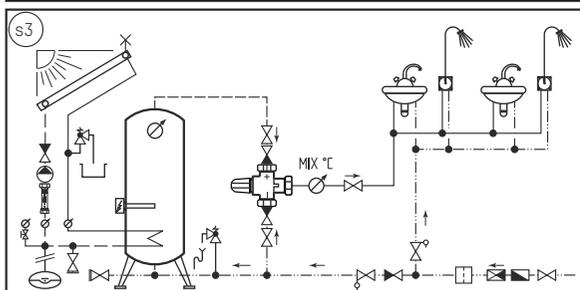


i → **v9** Anstatt Unisilikon L250L kann auch ein anderes Silikonfett mit Trinkwasserzulassung verwendet werden.
 Instead of Unisilikon L250L another silicone grease with drinking water approval can also be used.
 Au lieu de Unisilikon L250L on peut également utiliser une graisse au silicone alternative avec attestation d'eau potable
 Al posto dell'Unisilikon L250L si può usare un'altro grasso al Silicone con omologazione per acqua potabile

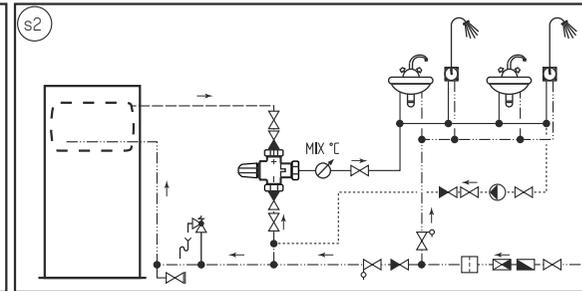

- s1 Brauchwarmwassererwärmer ohne Zirkulation
 - s2 Brauchwarmwassererwärmer mit Zirkulation
 - s3 Schichtspeicher ohne Zirkulation
 - s4 Schichtspeicher mit Zirkulation
 - s5 Durchlauferhitzer mit Schnellregelmischventil (252.6043.104)
 - s6 Schnellregelmischventil (252.6043.104) vor der Entnahmestelle
-
- s1 Hot-water tank without recirculating pump
 - s2 Hot-water tank with recirculating pump
 - s3 Hot-water storage without recirculating pump
 - s4 Hot-water storage with recirculating pump
 - s5 Instantaneous heater with fast acting mixing valve (252.6043.104)
 - s6 Regulation with fast acting mixing valve (252.6043.104) close to the outlet
-
- s1 Ballon d'eau chaude sans pompe de recyclage
 - s2 Ballon d'eau chaude avec pompe de recyclage
 - s3 Accumulateur d'eau à charge en couche sans pompe de recyclage
 - s4 Accumulateur d'eau à charge en couche avec pompe de recyclage
 - s5 Chauffe-eau instantané avec mitigeur rapide (252.6043.104)
 - s6 Mitigeur rapide (252.6043.104) devant au point de soutirage

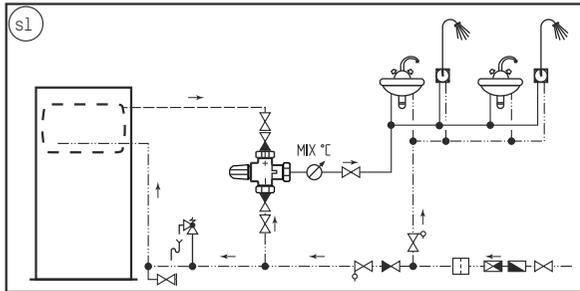

- Thermostatisches Mischventil
 - + Warmwassereintritt
 - Kaltwassereintritt
 - MIX Mischwasserabgang
 - Wasserzähler
 - Druckreduzierventil
 - Feinfilter
 - Absperrorgan (mit Auslaufventil)
 - Rückflussverhinderer
 - Sicherheitsventil mit Federbelastung
 - Thermometer
-
- Thermostatic mixing valve
 - + Inflow of hot water
 - Inflow of cold water
 - MIX Outflow of mix water
 - Water meter
 - Pressure reducing valve
 - Fine mesh strainer
 - Shut-off valve (with Bib cock)
 - Check valve
 - Spring-operated safety valve
 - Thermometer
-
- Mitigeur thermostatique
 - + Entrée d'eau chaude
 - Entrée d'eau froide
 - MIX Sortie d'eau mitigée
 - Compteur d'eau
 - Réducteur de pression
 - Filtrefin
 - Organe d'arrêt (avec robinet à bec)
 - Soupape de retenue
 - Soupape de sûreté à ressort
 - Thermomètre

Für die normgerechte Installation sind die örtlich gültigen Vorschriften zu konsultieren (SVGW W3, DIN 1988, etc.)
 For an installation to correct standards, please respect the regional valid regulations (SVGW W3, DIN 1988, etc.)
 Pour le respect des normes d'installation, veuillez respecter s.v.p. les consignes d'installation (SVGW W3, DIN 1988, etc.)